




## AVISO IMPORTANTE

### ACLARACIÓN AL PROCESO

#### ADQUISICIÓN DE “EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EN EL ÁREA DE GASTRONOMÍA”

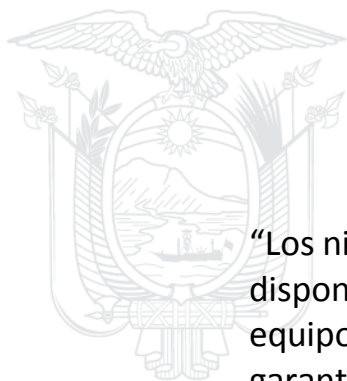

#### CÓDIGO DEL PROCESO: EC-SENESCYT-195919-GO-RFB

“Los niveles de voltaje y frecuencia de los equipos y maquinaria deberán estar acordes a los niveles disponibles en el Ecuador, esto es 110 V entre fase y neutro, 220 V entre fases y 60 Hz. Cualquier equipo que este fuera de estos rangos de alimentación será aceptado siempre y cuando se garanticen los equipos adicionales para compatibilizar los niveles de voltaje y frecuencia antes mencionados.”

Esto con la finalidad de dar mayor claridad a las características eléctricas de los equipos a adquirirse.

